

【 소방학개론 】

1. 우리나라 소방행정체제의 변천과정에 관한 내용으로 옳지 않은 것은?

- ① 중앙소방위원회 설치(1946) 당시에는 자치소방체제였다.
- ② 정부수립(1948) 당시에는 국가소방체제였다.
- ③ 중앙소방학교 설립(1978) 당시에는 국가소방과 자치소방의 이원적 체제였다.
- ④ 대구지하철 화재 발생(2003) 당시에는 국가소방체제였다.

2. 「소방기본법」 및 같은 법 시행규칙상 화재예방, 소방활동 또는 소방훈련을 위하여 사용되는 소방신호의 종류와 방법에 관한 내용으로 옳은 것은?

- ① 소방신호의 방법으로는 타종신호, 사이렌신호, 음성신호가 있다.
- ② 소방대의 비상소집을 하는 경우에는 훈련신호를 사용할 수 있다.
- ③ 타종신호로 하는 경우 경계신호는 5초 간격을 두고 30초씩 3회로 한다.
- ④ 소방신호의 종류에는 비상신호, 훈련신호, 해제신호, 경계신호가 있다.

3. 재난(재해)에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 아네스(Br. J. Anesth)는 재난을 크게 자연재난과 인적(인위)재난으로 구분하였다.
- ② 존스(David K. Jones)는 재난을 크게 자연재난, 준자연재난, 인적(인위)재난으로 구분하였다.
- ③ 「재난 및 안전관리 기본법」 제3조 제1호에 따른 재난은 자연재난, 사회재난, 해외재난으로 구분된다.
- ④ 하인리히(H. W. Heinrich)의 도미노 이론은 재해발생과정을 유전적 요인 및 사회적 환경 → 개인적 결함 → 불안전 행동 및 불안전 상태 → 사고 → 재해(상해)라는 5개 요인의 연쇄작용으로 설명하였다.

4. 「재난 및 안전관리 기본법」상 재난관리 단계와 활동내용의 연결이 옳지 않은 것은?

- ① 예방 단계 - 위험구역의 설정
- ② 대비 단계 - 재난현장 긴급통신수단의 마련
- ③ 대응 단계 - 재난 예보·경보체계 구축·운영
- ④ 복구 단계 - 특별재난지역 선포 및 지원

5. 가연성 혼합기의 최소발화(점화)에너지(MIE, Minimum Ignition Energy)에 영향을 주는 요인에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 온도가 상승하면 최소발화에너지는 작아진다.
- ② 압력이 상승하면 최소발화에너지는 작아진다.
- ③ 열전도율이 낮아지면 최소발화에너지는 커진다.
- ④ 화학양론비 부근에서 최소발화에너지는 최저가 된다.

6. 가연성 액체의 연소현상에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 가연성 액체의 연소와 관련된 온도는 발화점, 연소점, 인화점 순으로 높다.
- ② 인화점과 발화점이 가까운 액체일수록 재점화가 어렵고 냉각에 의한 소화활동이 용이하다.
- ③ 인화점과 연소점의 차이는 외부 점화원을 제거했을 경우 화염 전파의 지속성 여부에 따라 구분된다.
- ④ 연소반응은 열생성률(heat production rate)이 외부로의 열손실률(heat loss rate)보다 큰 조건에서 지속된다.

7. 소방펌프 및 관로에서 발생하는 수격현상(water hammering)의 방지책으로 옳지 않은 것은?

- ① 수격을 흡수하는 수격방지기를 설치한다.
- ② 관로에 서지 탱크(surge tank)를 설치한다.
- ③ 플라이휠(flywheel)을 부착하여 펌프의 급격한 속도 변화를 억제한다.
- ④ 관경의 축소를 통해 유체의 유속을 증가시켜 압력 변동치를 감소시킨다.

8. 화재 시 연소생성물에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 황화수소는 썩은 달걀과 비슷한 냄새가 난다.
- ② 연기로 인한 빛의 감소를 나타내는 감광계수는 가시거리와 반비례한다.
- ③ 일산화탄소는 산소와 헤모글로빈의 결합을 방해하여 질식에 이르게 할 수 있다.
- ④ TLV(Threshold Limit Value)로 측정한 독성가스의 허용 농도는 불화수소, 시안화수소, 암모니아, 포스젠 순으로 높다.

9. 폭발에 관한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보 기>

ㄱ. 증기폭발은 액체의 급속한 기화로 인해 체적이 팽창되어 발생하는 현상이다.

ㄴ. 가스폭발은 분진폭발보다 최소발화에너지가 크다.

ㄷ. 분해폭발은 공기나 산소와 섞이지 않더라도 가연성 가스 자체의 분해 반응열에 의해 폭발하는 현상이다.

ㄹ. 폭발(연소)범위는 초기온도 및 압력이 상승할수록 분자간 유효충돌할 가능성이 높아지기 때문에 넓어진다.

- ① ㄱ, ㄴ

② ㄷ, ㄹ

③ ㄱ, ㄴ, ㄹ

④ ㄱ, ㄷ, ㄹ

10. 폭연(deflagration)과 폭굉(detonation)에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 예혼합가스의 초기압력이 높을수록 폭굉 유도거리가 길어진다.
- ② 화염전파속도는 폭연의 경우 음속보다 느리며, 폭굉의 경우 음속보다 빠르다.
- ③ 폭연은 폭굉으로 전이될 수 없으나 폭굉은 폭연으로 전이될 수 있다.
- ④ 폭연은 화염면에서 온도, 압력, 밀도의 변화가 불연속적으로 나타난다.

11. 분진폭발에 영향을 미치는 인자에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 분진의 발열량이 클수록 폭발하기 쉽다.
- ② 분진의 부유성이 클수록 폭발이 용이해진다.
- ③ 분진폭발은 분진의 입자직경에 영향을 받는다.
- ④ 분진의 단위체적당 표면적이 작아지면 폭발이 용이해진다.

12. 전기화재(C급화재) 및 주방화재(K급화재)에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 주방화재의 가연물 중 하나인 식용유의 발화점은 비점보다 낮다.
- ② 도체 주위의 자기장 변화에 의해 발생된 유도전류는 전기화재의 점화원으로 작용할 수 있다.
- ③ 식용유로 인한 화재 시 유면상의 화염을 제거하면 복사열에 의한 기화를 차단하여 재발화를 방지할 수 있다.
- ④ 전기화재의 발생 원인 중 누전은 전류가 전선이나 기구에서 절연 불량 등의 원인으로 정해진 전로(배선) 밖으로 흐르는 현상이다.

13. 화재 시 구획실에서 발생하는 현상에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 개구부의 크기는 플래시오버 발생과 관련이 없다.
- ② 구획실의 창문과 문손잡이의 온도로 백드래프트의 발생 가능성을 예측할 수 없다.
- ③ 준불연성이나 불연성의 내장재를 사용할 경우 플래시오버 발생까지의 소요시간이 길어진다.
- ④ 구획실 내의 산소가 부족하여 훈소 상태에서 공기가 갑자기 다량 공급될 때 가연성 가스가 순간적으로 폭발하듯 발화하는 현상은 플래시오버이다.

A 3D perspective diagram of a rectangular container. The container's dimensions are labeled: 10,000 mm for the length (bottom edge), 8,000 mm for the width (right edge), and 3,000 mm for the height (left edge). Inside the container, there are two rectangular blocks. Block 'B' is a tall, narrow rectangular prism positioned against the left wall. Block 'A' is a smaller rectangular prism positioned in the center of the container. On the right wall, there is a vertical line with a dot at its base, representing a pivot point.

	단위발열량 [kcal/kg]	질량 [kg]
목재	4,500	-
가연물 A	2,000	200
가연물 B	9,000	100

- ① 플래시오버 이후에는 연료지배형 화재보다 환기지배형 화재가 지배적이다.
- ② 환기가 잘되지 않으면 환기지배형 화재에서 연료지배형 화재로 바뀌며 연기 발생이 줄어든다.
- ③ 연료지배형 화재는 구획실 내 가연물의 연소에 필요한 산소가 충분히 공급되는 조건의 화재이다.
- ④ 성장기에는 천장 부분에서 축적된 뜨거운 가스층이 발화 원으로부터 떨어져 있는 가연성 물질에 복사열을 공급하여 플래시오버를 초래할 수 있다.

16. 위험물의 유별 특성 중 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

—〈보기〉—

- ㄱ. 아염소산나트륨은 불연성, 조해성, 수용성이며, 무색 또는 백색의 결정성 분말 형태이다.
- ㄴ. 마그네슘은 끓는 물과 접촉 시 수소가스를 발생시킨다.
- ㄷ. 황린은 공기 중 상온에 노출되면 액화되면서 자연발화를 일으킨다.

- ① $\neg, \perp$

③ $\perp, \top$

② $\neg, \top$

④ $\neg, \perp, \top$

17. 위험물의 유별 소화방법으로 옳지 않은 것은?

- ① 탄화칼슘 화재 시 다량의 물로 냉각소화할 수 있다.
- ② 수용성 메틸알코올 화재에는 내알코올포를 사용한다.
- ③ 알킬알루미늄은 마른모래, 팽창질석, 팽창진주암으로 소화한다.
- ④ 적린은 다량의 물로 냉각소화하며, 소량의 적린인 경우에는 마른모래나 이산화탄소 소화약제도 일시적인 효과가 있다.

18. 「화재조사 및 보고규정」에 관한 내용으로 옳지 않은 것은?

- ① 건물의 소실면적 산정은 소실 입체면적으로 산정한다.
- ② 건물의 소실정도에서의 반소는 건물의 30 % 이상 70 % 미만이 소실된 것을 말한다.
- ③ 건물 등 자산에 대한 최종잔가율은 건물·부대설비·구축물·가재도구는 20 %로 하며, 그 이외의 자산은 10 %로 정한다.
- ④ 발화일시의 결정은 관계인등의 화재발견 상황통보(인지) 시간 및 화재발생 건물의 구조, 재질 상태와 화기취급 등의 상황을 종합적으로 검토하여 결정한다. 다만, 자체진화 등 사후인지 화재로 그 결정이 곤란한 경우에는 발화시간을 추정할 수 있다.

19. 소화방법에 관한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

—<보 기>—

ㄱ. 산림화재 시 화재 진행방향의 나무를 벌목하는 것은 제거소화의 방법 중 하나이다.

ㄴ. 물은 비열, 증발잠열의 값이 작아서 주로 냉각소화에 사용된다.

ㄷ. 부촉매 소화는 화학적 소화에 해당한다.

ㄹ. 유류화재는 포 소화약제를 방사하여 유류 표면에 얇은 층을 형성함으로써 공기 공급을 차단해 소화한다.

ㅁ. 물에 침투제를 첨가하는 이유는 표면장력을 증가시켜 소화능력을 향상하기 위함이다.

- ① ㄱ, ㄷ, ㄹ

② ㄴ, ㄹ, ㅁ
- ③ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ

④ ㄱ, ㄷ, ㄹ, ㅁ


20. 분말소화약제에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 제2종 분말소화약제의 주성분은 KHCO_3 이다.
- ② 제1·2·3종 분말소화약제는 열분해 반응에서 CO_2 가 생성된다.
- ③ NaHCO_3 이 주된 성분인 분말소화약제는 B·C급 화재에 사용하고 분말 색상은 백색이다.
- ④ $\text{NH}_4\text{H}_2\text{PO}_4$ 이 주된 성분인 분말소화약제는 A·B·C급 화재에 유효하고 비누화현상이 일어나지 않는다.

21. 할로겐화합물 및 불활성기체 소화약제에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① IG-01, IG-55, IG-100, IG-541 중 질소를 포함하지 않은 약제는 IG-100이다.
- ② 할로겐화합물 소화약제 중 HFC-23(트리플루오르메탄)의 화학식은 CHF_3 이다.
- ③ 부촉매 소화효과는 불활성기체 소화약제에는 없으나 할로겐 화합물 소화약제는 있다.
- ④ 할로겐화합물 소화약제는 불소, 염소, 브롬 또는 요오드 중 하나 이상의 원소를 포함하고 있는 유기화합물을 기본 성분으로 하는 소화약제를 말한다.

22. 다음 그림의 주입 방식에 가장 적합한 포 소화약제로만 짝 지어진 것은?

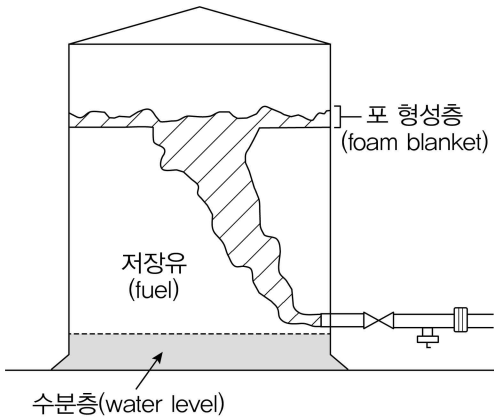

- ① 단백질, 불화단백포
- ② 수성막포, 불화단백포
- ③ 합성계면활성제포, 수성막포
- ④ 단백질, 수성막포

23. 차동식 분포형 감지기의 종류에 해당하지 않는 것은?

- ① 공기관식 ② 열전대식
- ③ 열반도체식 ④ 광전식

24. 소방시설은 소화설비, 경보설비, 피난구조설비, 소화용수 설비, 소화활동설비로 분류된다. 다음 정의로 분류되는 소방 시설로 옳지 않은 것은?

화재를 진압하거나 인명구조활동을 위하여 사용하는 설비

- ① 제연설비 ② 인명구조설비
- ③ 연결살수설비 ④ 무선통신보조설비

25. 포소화설비에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 팽창비란 최종 발생한 포 수용액 체적을 원래 포 체적으로 나눈 값을 말한다.
- ② 연성계란 대기압 이상의 압력과 대기압 이하의 압력을 측정할 수 있는 계측기를 말한다.
- ③ 국소방출방식이란 소화약제 공급장치에 배관 및 분사 헤드 등을 설치하여 직접 화점에 소화약제를 방출하는 방식을 말한다.
- ④ 프레스사이드 프로포서너방식이란 펌프의 토출관에 압입기를 설치하여 포 소화약제 압입용펌프로 포 소화약제를 압입시켜 혼합하는 방식을 말한다.